

REGLUGERÐ KSÍ UM KNATTSPYRNULEIKVANGA

I – INNGANGUR, FLOKKUN LEIKVANGA OG VALLARLEYFI

Grein 1 – Svið reglugerðar

- 1.1 Reglugerðin fjallar um þær kröfur sem knattspyrnuleikvællir á Íslandi og umgjörð þeirra, þ.e. knattspyrnuleikvangar, þurfa að uppfylla til að leikir geti farið fram á þeim á vegum KSÍ.
- 1.2 Um þann útbúnað leikvalla, sem er ekki getið hér, s.s. hornfána, merkingar og annað sem tengist framkvæmd leikja, vísast til knattspyrnulaganna og handbókar KSÍ um leiki í Íslandsmóti meistaraflokks.
- 1.3. Um landsleiki og aðra leiki, sem fara fram í mótum á vegum UEFA eða FIFA gilda reglur viðkomandi sambands.

Grein 2 – Skilgreiningar

- 2.1 Í reglugerðinni eru eftirfarandi skilgreiningar notaðar til einföldunar.
 - a) Leikvangur – knattspyrnuleikvangur í víðtækasta skilningi þess orðs. Getur náð yfir knattspyrnuvöll án umgjörðar, þar sem yngri flokkar leika í mótum á vegum KSÍ, eða stóran knattspyrnuleikvang með aðstöðu fyrir leikmenn og þúsundir áhorfenda.
 - b) Leikvöllur – knattspyrnuvöllur eins og hann er skilgreindur af útlínum vallarins.
 - c) Öryggismyndavélakerfi – kerfi fastra myndavéla, sem geta hreyfst lóðrétt og lárétt og eru með aðdráttarlinsu, og hægt er að nota til að fylgjast með áhorfendum, á inngangssvæðum á völinn, í inngangshliðum og á öllum áhorfendasvæðum.
 - d) Stjórnherbergi – herbergi sem er ætlað fyrir starfsmenn sem bera ábyrgð á öryggi og gæslu við framkvæmd knattspyrnuleiks, t.a.m. lögreglu, öryggisstjóra vallarins og starfsmenn þeirra.
 - e) Herbergi eftirlitsmanns – herbergi sem er ætlað fyrir opinberan fulltrúa UEFA/FIFA á leik í Evrópukeppni/Heimsmeistarakeppni, og eftirlitsmann dómara.
 - f) Blandsvæði („mixed zone“) – svæði milli búningsherbergja og bílastæða sem ætluð eru fyrir liðin, þar sem fulltrúar fjölmiðla geta átt viðtöl við leikmenn eftir leik.
 - g) Svæði útsendingarbíla – afgirt svæði þar sem sjónvarpsstöðvar geta komið fyrir útsendingarbílum.
 - h) Hljóðkerfi – Raftengt hljóðkerfi sem er nægilega öflugt til að koma skýrum skilaboðum til allra áhorfenda samstundis.
 - i) Bráðabirgðastúka – aðstaða með sætum sem augljóslega er komið upp sem bráðabirgðaaðstöðu, eins og marka má af hönnun, efnunum sem notuð eru, og byggingu.
- 2.2 Í reglugerðinni er ekki notuð kynjagreining, þannig að orðið leikmaður vísar jafnt til beggja kynja.

Grein 3 – Flokkun leikvanga

- 3.1 Leikvöngum á Íslandi er skipt í 5 flokka, A, B, C, D og E, eftir stærð, yfirborði, umgjörð, aðbúnaði, áhorfendaaðstöðu og tæknilegum búnaði.
- 3.2 Almenn ná flokkar A, B og C yfir velli, sem notaðir eru til keppni í efri deildum Íslandsmóts meistaraflokks og síðari umferðum bikarkeppninnar, flokkur D nær yfir velli í fullri stærð sem notaðir eru til keppni í neðri deildum Íslandsmóts meistaraflokks og yngri flokkum, en flokkur E yfir velli sem notaðir eru til keppni í 7 manna liðum, sbr. reglugerð KSÍ um knattspyrnumót, kafla 4.

- 3.3 UEFA skiptir knattspyrnuleikvöngum í fjóra flokka, vallaflokka 1, 2, 3 og úrvalsflokk („elite“). Í þessari reglugerð er gefnar upp þær forsendur sem leikvangar þurfa að uppfylla af hálfu UEFA til að geta flokkast í UEFA vallaflokk 1, 2 eða 3, en ekki fyrir úrvalsflokkinn.
- 3.4 Þar sem annað kemur ekki fram nær viðkomandi forsenda til allra flokka.

Grein 4 – Tengsl við reglugerðir um knattspyrnumót

- 4.1 Reglugerð KSÍ um knattspyrnumót skilgreinir í hvaða flokki leikvangur þarf að vera til að hægt sé að nota hann í viðkomandi móti. Leyfiskerfi KSÍ skilgreinir nánar hvaða kröfur eru gerðar í þeim í deildum þar sem Leyfiskerfi KSÍ er í gildi.
- 4.2 Ef leikur á að fara fram í móti á vegum UEFA (FIFA), þá er í reglugerð UEFA (FIFA) um viðeigandi mót:
- fjallað um hvaða vallaflokki UEFA leikvangurinn þarf að ná til að leikurinn geti farið fram á honum,
 - fjallað um hver er ábyrgur fyrir eftirliti með því að þau skilyrði séu uppfyllt sem vallaflokkurinn gerir ráð fyrir,
 - fjallað að nokkru um hvaða möguleikar eru á undanþágu hjá stjórn UEFA frá sérstakri forsendu í viðkomandi vallaflokki.

Grein 5 – Vallarleyfi og undanþágur

- 5.1 Reglugerð þessi nær til allra nýframkvæmda og endurbóta á knattspyrnumannvirkjum.
- 5.2 KSÍ gefur út vallarleyfi í samræmi við reglugerð þessa að fenginni umsókn frá félaginu sem á eða nýtir völlinn. Umsókn um það skal berast KSÍ eigi síðar en 1. apríl þar sem fram kemur hvaða forsendur og kröfur völlurinn uppfyllir. Í framhaldi af því tekur KSÍ leikvanginn út og metur stöðu hans. Vallarleyfið skal gefið út til tveggja ára í senn, í samræmi við stöðu leikvangs og reglugerð og skal það liggja fyrir 15. apríl á útgáfuári. Stjórn KSÍ getur þó hvenær sem er afturkallað eða breytt vallarleyfi ef ástæða þykir til.
- 5.3 Keppnisvellir í flokkum A, B og C, þar sem leikir í Pepsi-deild og 1. deild karla fara fram, falla einnig undir ákvæði leyfiskerfis KSÍ (sjá greinar 43 og 44).
- 5.4 Stjórn KSÍ getur veitt aðlögun að kröfum um endurbætur, enda liggi fyrir staðfest framkvæmdaráætlun þar um, í samræmi við reglur þessar. Þá getur stjórn KSÍ veitt undanþágu frá ákvæðum um stærðarmörk þar sem sérstakar aðstæður hamla því, að þeim verði náð með endurbótum. Stjórn KSÍ getur ekki veitt slíka undanþágu nema fyrir liggi skrifleg umsókn með ítarlegum rökstuðningi.

II – Mannvirkjaforsendur

Kafli 1: Inngangur

Grein 6 – Öryggisatriði og byggingareglugerðir

- 6.1 Leikvangurinn verður að uppfylla gildandi lög og reglugerðir varðandi byggingar og brunavarnir.
- 6.2 Eftirfarandi atriðum um öryggi, aðsókn og gæslu á leikvangi skal fylgt:
- Öryggisástand leikvangs skal vera í lagi, og leiðir til úrbóta lagðar fram ef þörf er á.

- Yfirlýsing skal lögð fram um að öryggis- og gæslureglum sem yfirvöld kunna að setja fram verði fylgt.
- Yfirlýsing KSÍ um hámarksfjölda sem sótt getur leik sem fer fram á leikvanginum (stök sæti, stæði og heildartala) og kemur fram í vallasýningu, er hámarksfjöldi áhorfenda sem rúmast innan hans og skal því fylgt. KSÍ getur veitt heimild fyrir hærri tölu í einstökum leikjum að uppfylltum settum skilyrðum.
- Öryggis- og gæsluáætlun skal unnin í samráði við KSÍ. Hún verður að ná til allra sviða skipulags knattspyrnuleiks, svo sem miðadreifingarkerfis, hólfunar áhorfenda, aðskilnaðarstefnu, hvernig dreifa skuli mannfjölda, læknisþjónustu, viðbragða við eldsvoða, rafmagnsleysi eða öðrum neyðartilvikum.

Eftirfarandi skilmálar skulu uppfylltir sem hluti af öryggisáætlun leikvangs, að lágmarki:

- Allir hlutar leikvangsins og áhorfendastúkanna, þar á meðal inngangar, útgangar, stigagangar, dyr, gangar, þök, öll almenn eða lokuð svæði og herbergi, o.s.frv. verða að uppfylla almennar öryggiskröfur.
 - Leikvangurinn skal tryggilega afgirtur (2 m girðing) til að unnt sé að krefjast aðgangseyris, og stjórna og sannreyna fjölda áhorfenda. Lega girðingar skal samþykkt af KSÍ.
 - Bílar skulu ekki staðsettir innan leikvangs, nema í skilgreindum bílastæðum, og þá með viðeigandi öryggisráðstöfunum.
- 6.3 Viðeigandi aðili (t.d. byggingafulltrúi, brunamálayfirvöld eða aðrir hæfir aðilar) samþykkir rýmingaráætlun, sem tryggir að tæma má allan leikvanginn í neyðartilviki. KSÍ er reiðubúið að vera til ráðgjafar við gerð rýmingaráætlunar.

Kafla 2: Svæði leikmanna og starfsmanna leiks

Grein 7 – Stærð leikvallar

7.1 Stærðir merktra leikvalla í hverjum flokki skulu vera sem hér segir:

Flokkur	Lágmark	Hámark	Viðmiðun
A, B, C, D	68 m × 105 m	75 m × 110 m	68 m × 105 m
E	40 m × 55 m	55 m × 75 m	52,5 m × 68 m

Eldri vellir, að lágmarki 60 m × 100 m, geta fengið samþykki í flokki D, en við endurnýjun þeirra skal miða við að stærðina 68 m × 105 m, nema veitt sé sérstök undanþága til þess af stjórn KSÍ, sbr. grein 5.4.

- 7.2 Almennt ná flokkar A, B og C yfir velli, sem notaðir eru til keppni í efri deildum Íslandsmóts meistaraflokks og síðari umferðum bikarkeppni KSÍ, flokkur D nær yfir velli í fullri stærð sem notaðir eru til keppni í lægri deildum Íslandsmóts meistaraflokks og yngri flokkum, en flokkur E yfir velli sem notaðir eru til keppni í 7 manna liðum, sbr. reglugerð KSÍ um knattspyrnumót, kafla 4.
- 7.3 UEFA leyfir að leikvellir í vallaflokki 1 og 2 geti verið allt að 110 m langir og 75 m breiðir, en leikvellir í vallaflokki 3 skulu ávallt vera 105 m x 68 m.

Grein 8 – Yfirborð leikvallar

- 8.1 Yfirborð leikvallar skal vera slétt og jafnt
- 8.2 Yfirborð leikvallar getur verið með grasi, knattspyrnugrasi (gervigrasi) eða mól.
- 8.3 Uppbygging og gerð yfirborðs fyrir velli með gras- eða malaryfirborði skal vera í samræmi við viðurkenndar hönnunarleiðbeiningar, íslenskar eða erlendar, eftir því sem við á.

Leikvöllur með knattspyrnugrasi skal byggður samkvæmt kröfum framleiðanda þess knattspyrnugrass sem valið er, en skal jafnframt uppfylla gildandi FIFA staðla; eða sambærilegan staðal sem var í gildi þegar leikvöllurinn var byggður (UEFA staðal). Þegar yfirborð leikvallar með knattspyrnugrasi er endurnýjað skal a.m.k. sá staðall uppfylltur, sem gildir fyrir þann flokk sem leikvangurinn fellur undir þegar endurnýjun fer fram.

Yfirborði leikvallar skal haldið vel við. Í viðhaldi knattspyrnugrass skal fylgt leiðbeiningum framleiðanda.

8.4 Flokkar A, B og C.

8.4.1 Yfirborð leikvallar skal vera með grasi eða knattspyrnugrasi. Það skal vera:

- í góðu ásigkomulagi og vel haldið við,
- leikhæft allt keppnistímabilið innanlands (tímabil Íslandsmóts og bikarkeppni),
- grænt á lit, ef um knattspyrnugras er að ræða. (Í völlum með eintrefja („monofilament fiber“) knattspyrnugrasi skal gúmmikurlið vera grænt á lit. KSÍ sker úr um ef vafi er á að knattspyrnugras uppfylli skilyrðið: „grænt á lit“).

8.4.2 Knattspyrnugras skal uppfylla FIFA** staðal þegar völlum er byggður (UEFA staðal ef um eldri völlum er að ræða), og vera með FIFA skírteini upp á það, og vera haldið vel við.

8.4.3 Leikvöllur með knattspyrnugrasi, sem ætlunin er að nota fyrir leik í Evrópukeppni, verður að vera með úttekt á grasinu frá stofnun viðurkenndri af FIFA, og fengið FIFA skírteini upp á það sem staðfestir að knattspyrnugrasið uppfyllir FIFA** staðal. Úttektin má ekki vera eldri en 12 mánaða þegar leikurinn fer fram.

8.5 Flokkar D og E:

Yfirborð leikvallar getur verið með grasi, knattspyrnugrasi eða mól. Knattspyrnugrasið skal a.m.k. uppfylla FIFA* staðal þegar knattspyrnugrasið er lagt á völlum.

8.6 Leikvöllur skal uppbyggður og/eða útbúinn nauðsynlegum og fánægum útbúnaði þannig að hann geti verið í leikhæfu ástandi þrátt fyrir miklar rigningar, frostakafli eða þurrkatímabil á keppnistímabilinu. Jarðvegshitun undir velli, frárennsliskerfi og vökvunarkerfi eða aðrar tæknilegar lausnir sem tryggja nauðsynleg gæði leikvallar leysa þetta. KSÍ úrskurðar um tæknilausnir og samþykkir sérhvern leikvöll. Við nýframkvæmdir í flokki A og B er gerð krafa um að leikvöllir séu útbúnir jarðvegshitun og vökvunarkerfi.

Grein 9 – Mörk og varamörk

9.1 Markstangir og þverslár verða að vera úr áli eða sambærilegu efni, og vera ávalar (hring- eða ellipsulaga). Þá verða þær að vera eins og lagt er fyrir um í knattspyrnulögunum, þ.e.

- a. fjarlægð milli þeirra skal vera 7,32 m,
- b. fjarlægð frá neðri hlið þverslár til yfirborðs vallar skal vera 2,44 m,
- c. markstengur og þverslár skulu vera hvítar, og
- d. markstengur og þverslár mega ekki skapa neina hættu fyrir leikmenn.

9.2 Flokkar A, B og C.

Varamark verður að vera tiltækt á leikvanginum, sem er auðvelt að setja upp ef aðstæður krefjast þess.

Grein 10 – Varamannaskýli

10.1 Varamannaskýli skulu vera a.m.k. 10 m frá hvort öðru og a.m.k. 5 m frá miðlínu leikvallar (ávallt skal miða við slíkt við nýbyggingu og breytingar). Þar sem þessu verður ekki við komið skal heimilt að þau séu nær hvort öðru, en þó aldrei nær en 5 m. Þau skulu jafnframt staðsett innan öryggissvæðis leikvallar, þó ekki nær velli en 5 m (4 m á eldri völlum). Tryggt skal með girðingu, gæslu eða á annan hátt, að varamenn og liðsstjórn geti ekki orðið fyrir ónáði eða aðkasti áhorfenda.


- 10.2 Flokkar A og B – UEFA vallaflakkar: Varamannaskýli með þaki fyrir hvort lið skulu rúma a.m.k. 14 manns, með 50 cm bekkplássi á mann (varamenn og starfsmenn liðs).
- 10.3 Flokkur C: Varamannaskýli með þaki fyrir hvort lið skulu rúma a.m.k. 10 manns.
- 10.4 Flokkar D og E: Gerð er krafa um varamannaskýli í leikjum meistaraflokks en ekki annars. Varamannaskýli fyrir hvort lið skulu rúma a.m.k. 10 manns.

Grein 11 – Leiksvæðið / Öryggissvæði

11.1 Flokkar A, B og C:

Allt leiksvæðið skal vera a.m.k. 120 m x 80 m. Ef leikvöllur er stærri en 105 m x 68 m, skal leiksvæði vera sem því nemur stærra.

Umhverfis leikvelli skal vera öryggissvæði í samræmi við mynd 1. Áhorfendum er óheimilt að vera innan öryggissvæðis á meðan á leik stendur, en þar er heimilt að staðsetja auglýsingaskilti sbr. grein 12.1 (mynd 2).

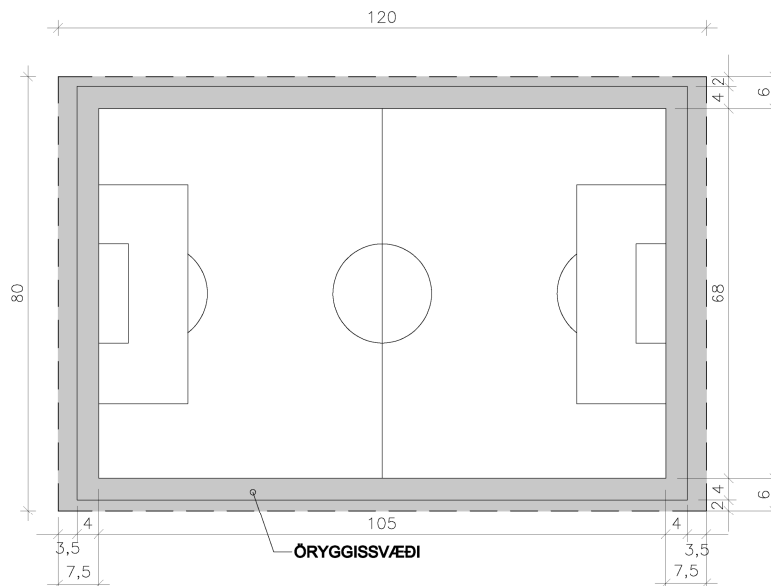

Mynd 1: Stærð öryggissvæðis. Svæðið skal ná a.m.k. 6 m frá hliðarlínunum og 7.5 m frá endalínunum, þar af skal 1.5 m lagður sama efni eða sambærilegu efni og leikvöllur. Við nýframkvæmdir skulu þó a.m.k. 4 m vera lagðir sama eða sambærilegu efni og leikvöllur. Vellir með keppnishlaupabraut þurfa að uppfylla það síðarnefnda út að hlaupabrautinni.

11.2 Flokkar D og E:

Ekki eru gerðar aðrar kröfur um öryggissvæði á leikvöllum í flokkum D og E en þær að nærvera áhorfenda trufli ekki leikmenn eða starfsmenn leiksins.

- 11.3 Að fenginni umsókn getur stjórn KSÍ veitt undanþágu frá ákvæðinu í grein 11.1, þar sem mannvirki eða aðrar aðstæður valda því að þessu öryggissvæði verði ekki við komið. Öryggissvæði skal þó aldrei vera minna en 4,0 m meðfram hliðarlínu og 5,0 m meðfram endalínu.


- 11.4 Í knattspyrnuhúsum skal heimilt að vera með þrengra öryggissvæði. Það getur þó aldrei verið minna en 3 m, bæði meðfram hliðarlínu og meðfram endalínu.

Grein 12 – Staðsetning auglýsingaskilta

12.1 Auglýsingaspjöld umhverfis leikvöll mega ekki á nokkurn hátt skerða útsýni áhorfenda inn á leikvöllinn. Almennt skulu þau ekki vera hærra en 100 cm á þeim hliðum leikvallar þar sem áhorfendaaðstaða er, nema útsýni áhorfenda sé tryggt. Þau skulu útbúin á þann hátt, að hvorki leikmönnum né starfsmönnum leiksins stafi hætta af og ekki staðsett nær merktum leikvelli en sýnt er á mynd 2. Eftirfarandi lágmarksfjarlægða skal gætt um auglýsingaskilti:

- Milli hliðarlínu og auglýsingaskilta skulu vera a.m.k. 4 m.
- Fyrir aftan miðju endalínu skal lágmarksfjarlægð vera a.m.k. 5 m (fyrir aftan mark) en minnka smám saman í 3 m nærri hornfánunum.
- Þó skulu 2 m há auglýsingaskilti vera a.m.k. 6 m frá endalínu.

Bent er á að um 1 m há girðing sem auglýsingaskilti eru hengd á er jafnframt heppileg leið til að afmarka leiksvæði fyrir áhorfendum. Þá er heppilegt er að svæðið innan auglýsingaskilta sé lagt sama eða sambærilegu efni og leikvöllur, sbr. grein 11.1.

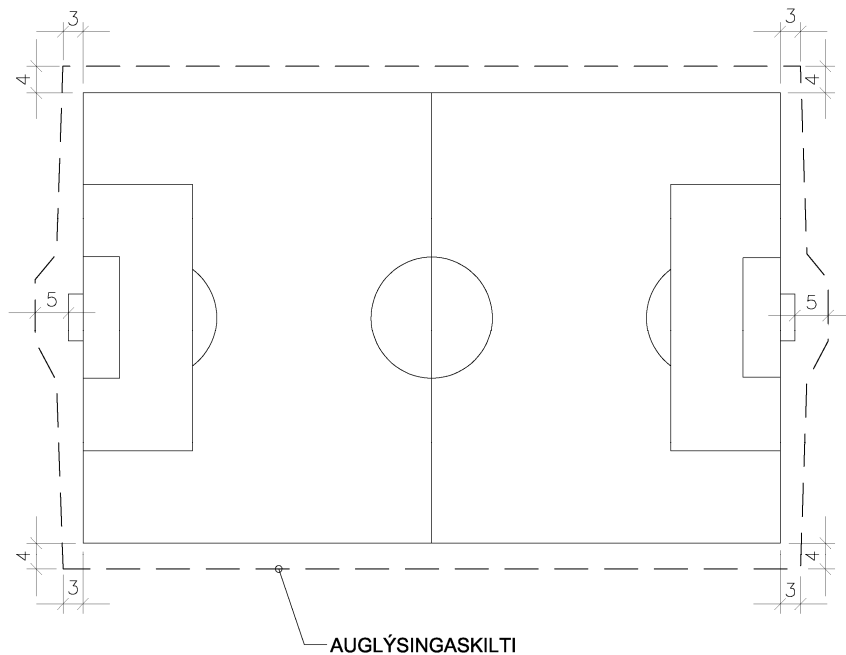

Mynd 2: Staðsetning auglýsingaskilta umhverfis leikvöll.

- 12.2 Undir engum kringumstæðum skulu auglýsingaskilti vera:
- staðsett þar sem þau geta verið hættuleg leikmönnum, starfsmönnum eða öðrum,
 - þannig að uppstilling, lögun og efni þeirra geti skaðað leikmenn, t.d. mega snúningsskilti ekki bera rafspennu sem getur skaðað þátttakendur í leik,
 - gerð úr efni sem getur endurkastað sólarljósi svo mikið að það gæti truflað leikmenn, dómara eða áhorfendur,
 - uppstillt þannig að þau séu fyrir áhorfendum ef rýma þarf leikvöllinn í neyðartilviki.

Grein 13 –Upphitunarsvæði

13.1 Upphitunarsvæði fyrir varamenn verður að vera aðgengilegt meðfram hliðarlínunum eða við endamörk leikvallar. Ef ástand vallar leyfir ekki upphitun á honum fyrir leik gerir KSÍ kröfur um að viðunandi aðstaða (inni eða úti) sé fyrir hendi í næsta nágrenni til að lið geti hitað upp. Heimalið er ábyrgt fyrir að slík aðstaða sé fyrir hendi. KSÍ verður að samþykka varaupphitunarsvæði.

